

## Consulta de Acesso

- [Objetivo](#)
- [Funcionalidades](#)

### Objetivo

A **consulta de acesso (orç. estimado)** é o processo que visa verificar a viabilidade técnica e regulatória da conexão do sistema de geração distribuída à rede elétrica existente. Ou seja, nessa etapa o responsável técnico fará o questionando a distribuidora se para tal localização há viabilidade para instalar uma GD.


#### **Aviso**

Vale ressaltar que, nesse momento, é feita somente uma consulta para verificar a viabilidade da instalação da GD para um local específico. O projeto e a instalação da GD serão analisados e executados no processo seguinte de solicitação de acesso (orç. de conexão).


### Funcionalidades

#### Nova consulta

Para iniciar o cadastro de uma consulta de acesso (orç. estimado), deve-se clicar no botão "**Nova consulta**".

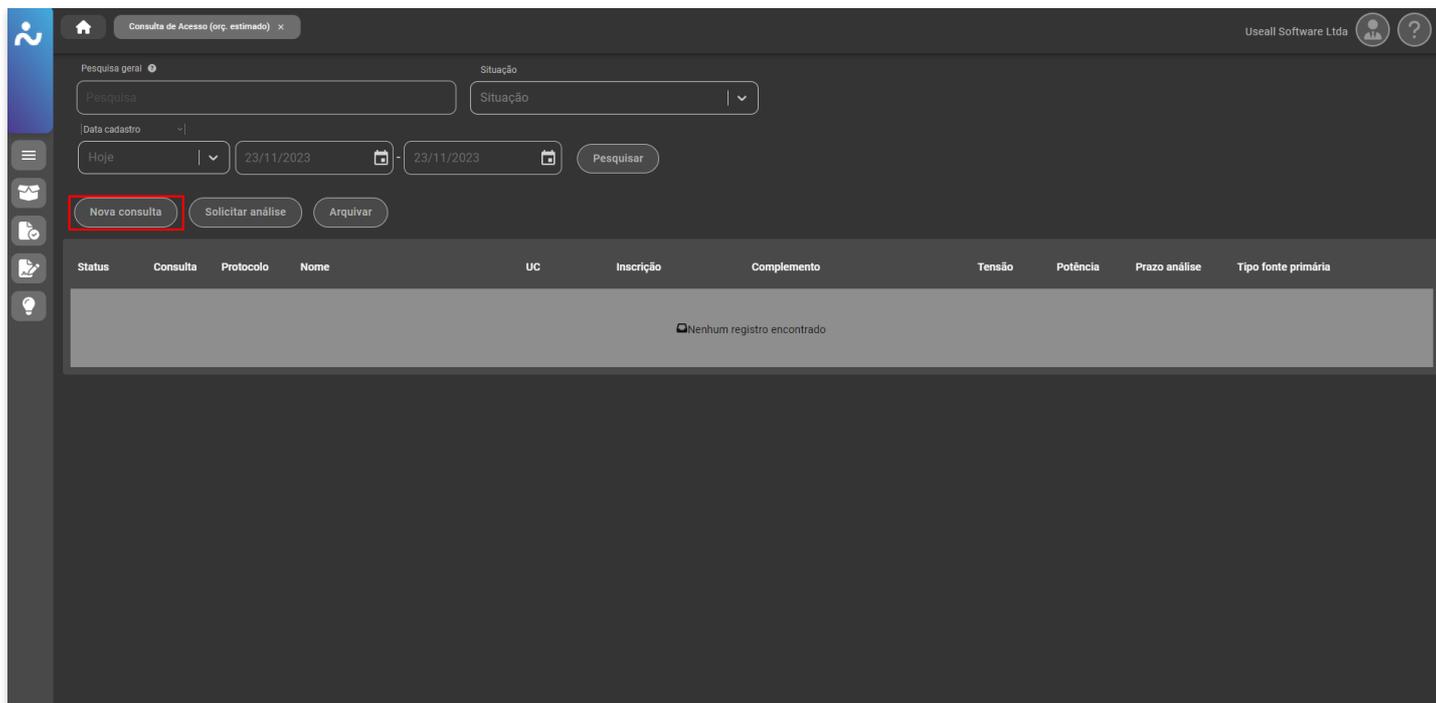

Ao clicar para cadastrar uma consulta de acesso, abrirá a seguinte tela:

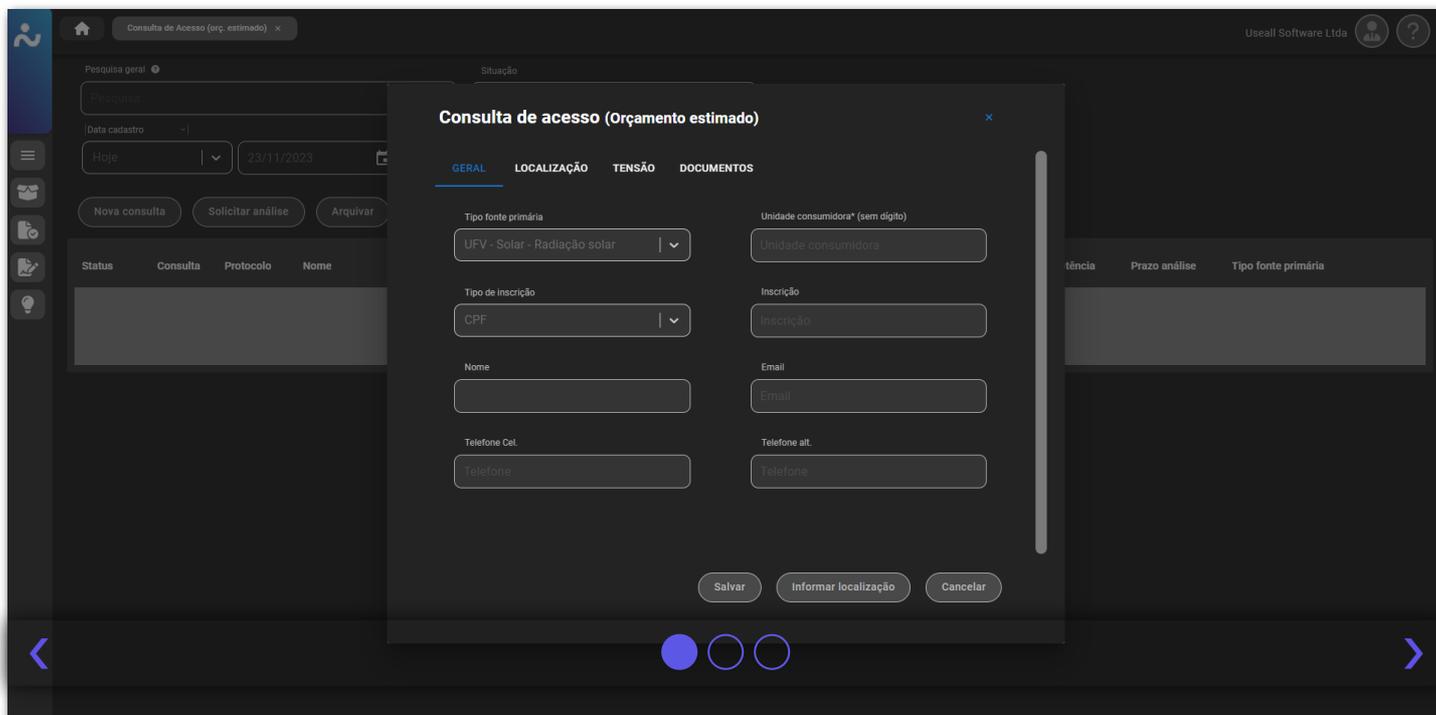

Neste local, deve-se preencher os campos de informações e os documentos solicitados. Feito isso, deve-se enviar o registro para análise da distribuidora.

**Matriz Criciúma**  
 (48) 3411-0600


**Unidade Florianópolis**  
 (48) 99168-2865

**Unidade Caxias do Sul**  
 (54) 99631-8810

**Unidade Sorocaba**  
 (15) 99144-9939


## Solicitar análise

Para solicitar a análise da consulta de acesso, deve-se clicar no botão **"Solicitar análise"**, existente na tela de cadastro e na tela de início da consulta de acesso.

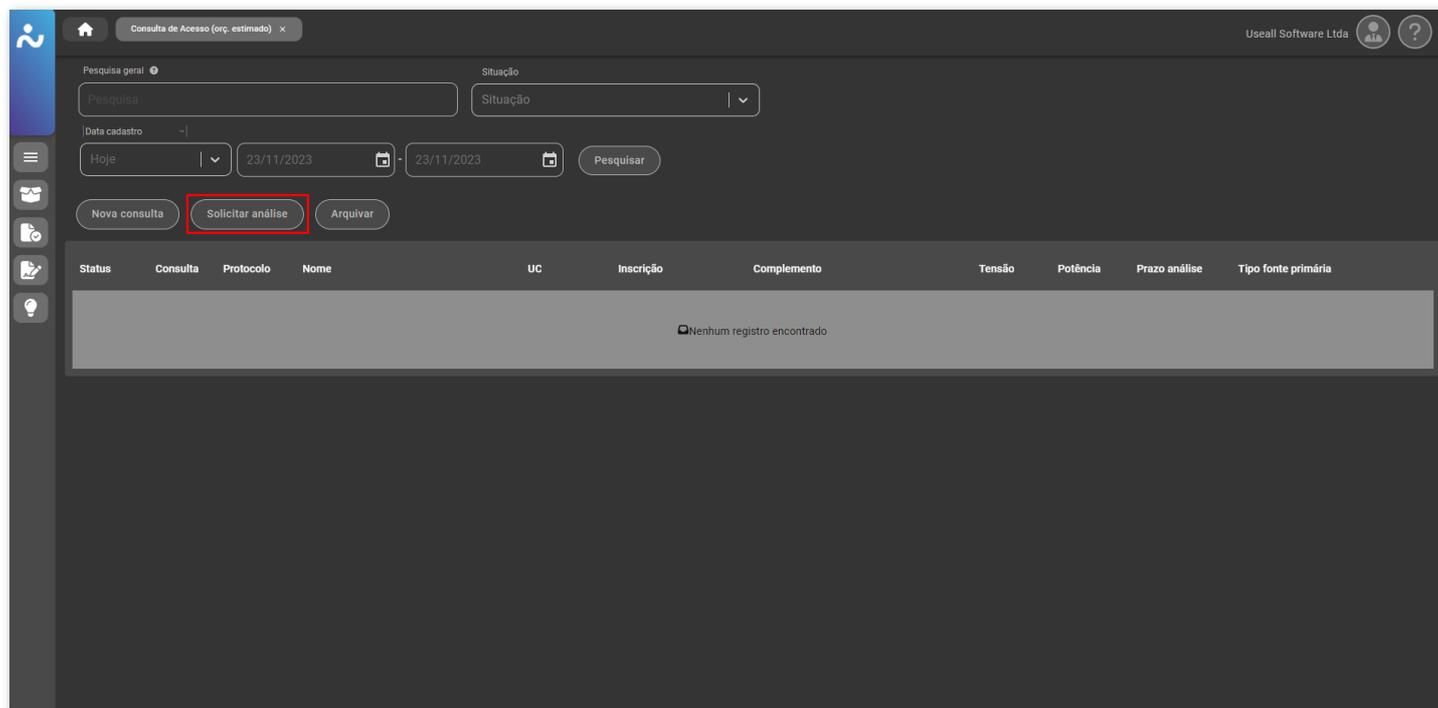

Ao enviar para análise, o registro passará de "Em digitação" para "Aguardando análise" até que se tenha um retorno, por parte da distribuidora, sobre o parecer da consulta, que ficará com o *status* de "Concluída".

Além disso, quando finalizada a análise, irá habilitar o botão "Visualizar análise".

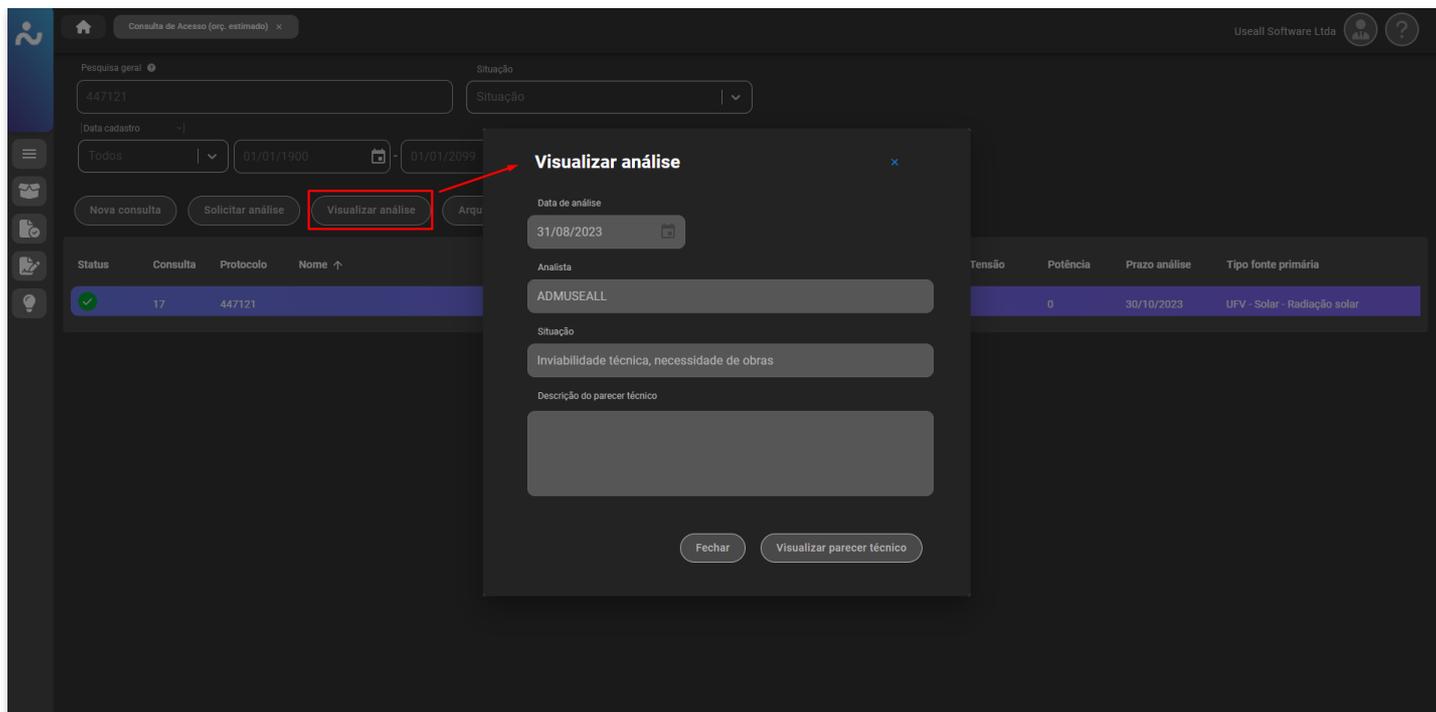

The screenshot shows the useall software interface. A modal window titled "Visualizar análise" is open, displaying the following information:

- Data de análise: 31/08/2023
- Analista: ADMUSEALL
- Situação: Inviabilidade técnica, necessidade de obras
- Descrição do parecer técnico: (Empty text area)

Buttons at the bottom of the modal are "Fechar" and "Visualizar parecer técnico".


In the background, a table lists consultation details:

Status	Consulta	Protocolo	Nome	Tensão	Potência	Prazo análise	Tipo fonte primária
✓	17	447121		0		30/10/2023	UFV - Solar - Radiação solar


Neste local, ficará disposto o parecer e o resultado da análise feita pela distribuidora de energia.

## Arquivar

Para situações onde é iniciado o cadastro de uma consulta de acesso, mas não há mais necessidade de enviar para análise, ou seja, o registro ficou com *status* de "Em digitação", tem-se a possibilidade de arquivá-lo, através do botão "Arquivar".

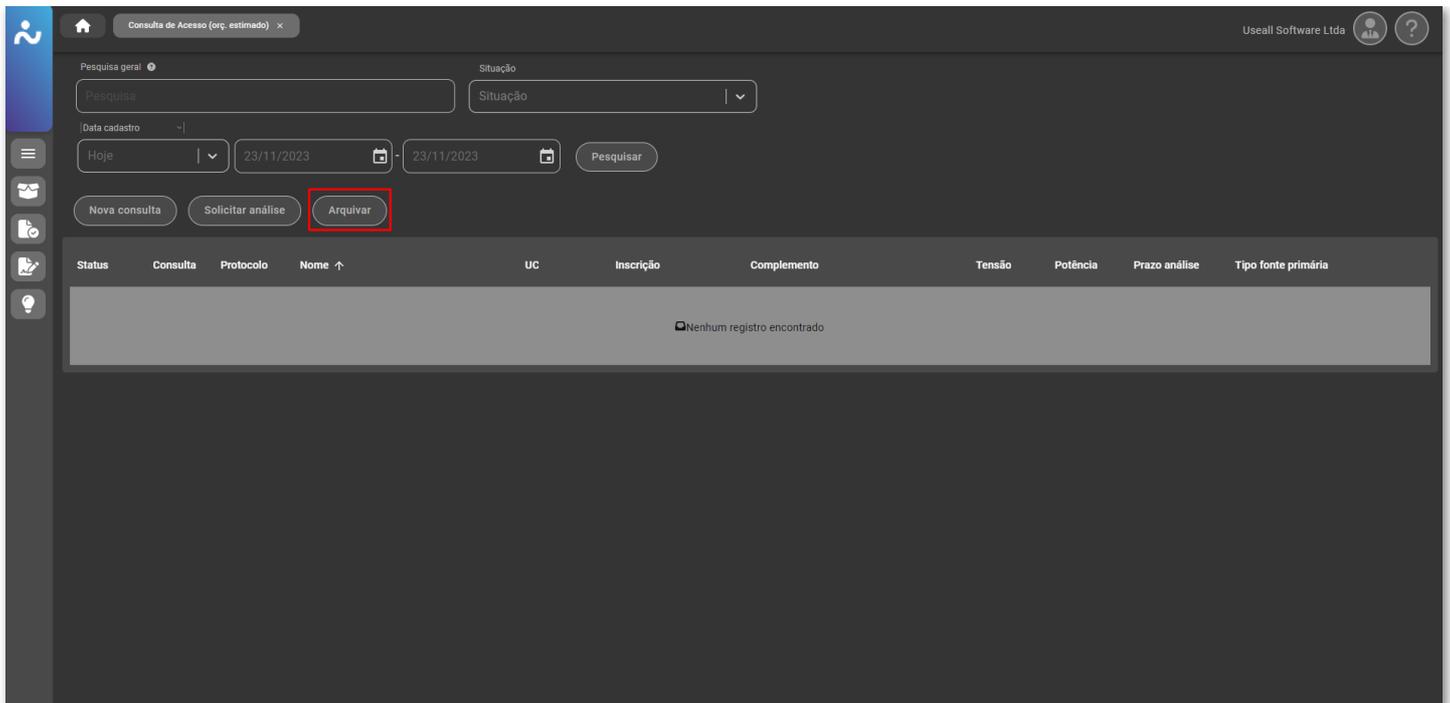

Ao clicar para arquivar, antes de efetuar a ação, o sistema irá questionar o motivo, conforme demonstra imagem abaixo.

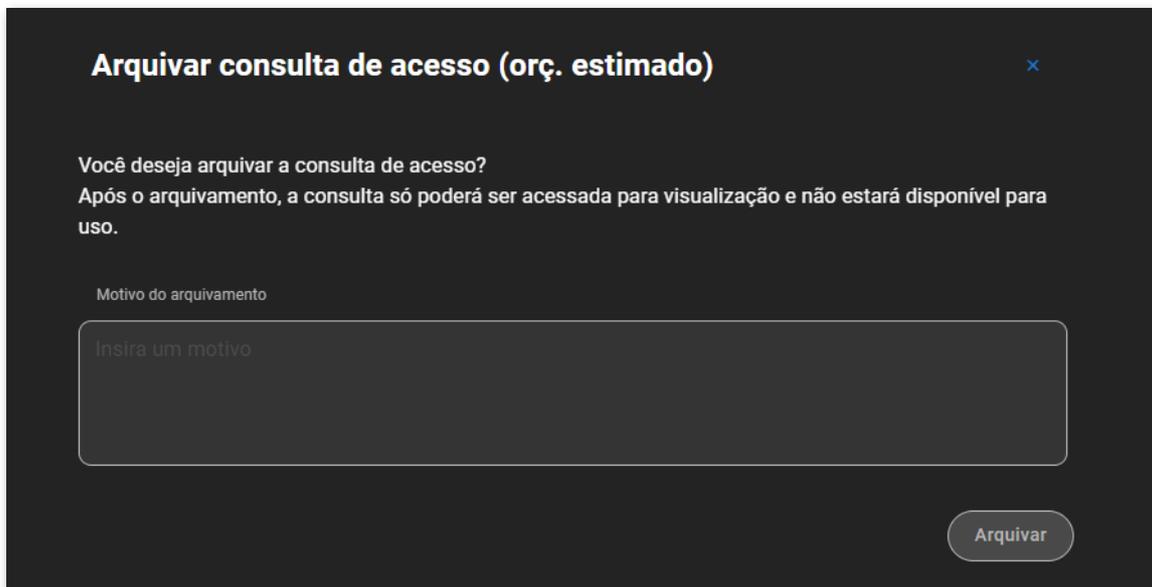

[Voltar ao topo](#)



[Download PDF](#)

**Matriz Criciúma**  
 (48) 3411-0600

**Unidade Florianópolis**  
 (48) 99168-2865

**Unidade Caxias do Sul**  
 (54) 99631-8810

**Unidade Sorocaba**  
 (15) 99144-9939